
Commissione sicurezza ordine ingegneri perugia 25/02/2026

10 minuti a proposito di

LEGIONELLA

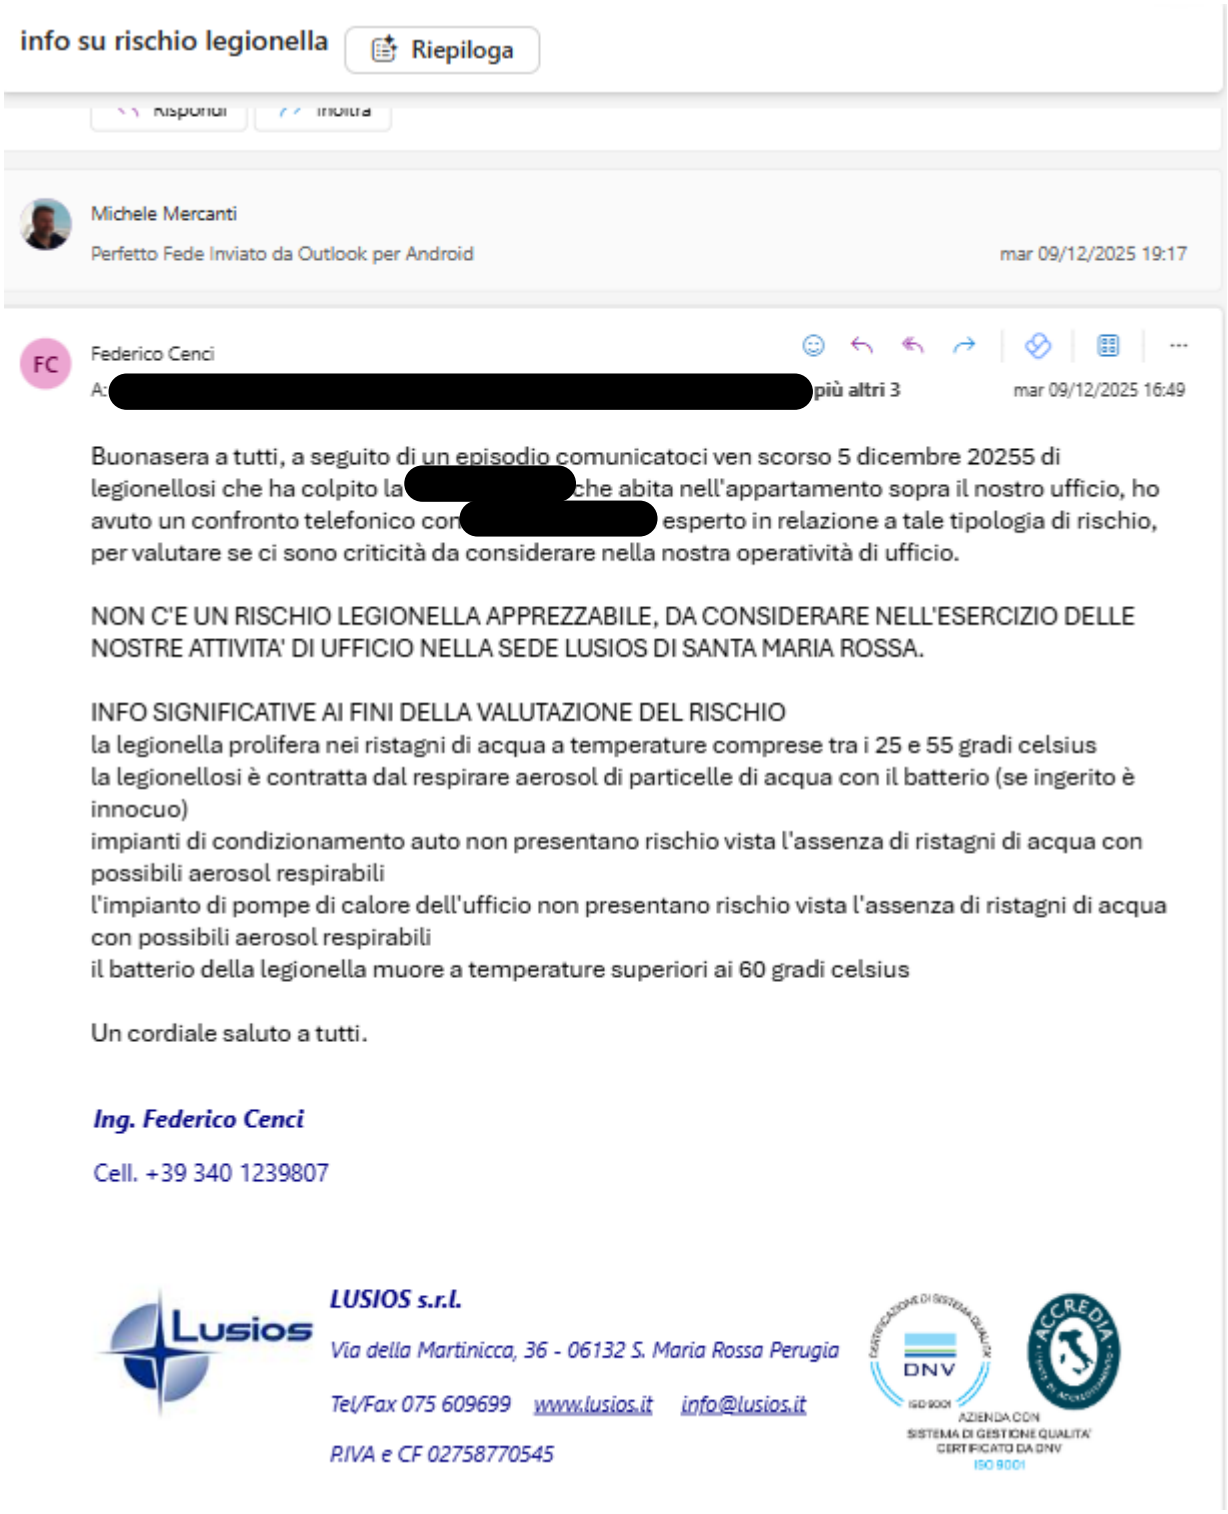

info su rischio legionella Riepiloga

Michele Mercanti

Perfetto Fede Inviato da Outlook per Android mar 09/12/2025 19:17

FC Federico Cenci

A: [redacted] più altri 3 mar 09/12/2025 16:49

Buonasera a tutti, a seguito di un episodio comunicatoci ven scorso 5 dicembre 20255 di legionellosi che ha colpito la [redacted] che abita nell'appartamento sopra il nostro ufficio, ho avuto un confronto telefonico con [redacted] esperto in relazione a tale tipologia di rischio, per valutare se ci sono criticità da considerare nella nostra operatività di ufficio.

NON C'E UN RISCHIO LEGIONELLA APPREZZABILE, DA CONSIDERARE NELL'ESERCIZIO DELLE NOSTRE ATTIVITA' DI UFFICIO NELLA SEDE LUSIOS DI SANTA MARIA ROSSA.

INFO SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
la legionella prolifera nei ristagni di acqua a temperature comprese tra i 25 e 55 gradi celsius
la legionellosi è contratta dal respirare aerosol di particelle di acqua con il batterio (se ingerito è innocuo)
impianti di condizionamento auto non presentano rischio vista l'assenza di ristagni di acqua con possibili aerosol respirabili
l'impianto di pompe di calore dell'ufficio non presentano rischio vista l'assenza di ristagni di acqua con possibili aerosol respirabili
il batterio della legionella muore a temperature superiori ai 60 gradi celsius

Un cordiale saluto a tutti.

Ing. Federico Cenci

Cell. +39 340 1239807

Lusios

LUSIOS s.r.l.

Via della Martinicca, 36 - 06132 S. Maria Rossa Perugia

Tel/Fax 075 609699 www.lusios.it info@lusios.it

P.IVA e CF 02758770545

DNV ISO 9001 AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA DNV ISO 9001

ACCREDIA

